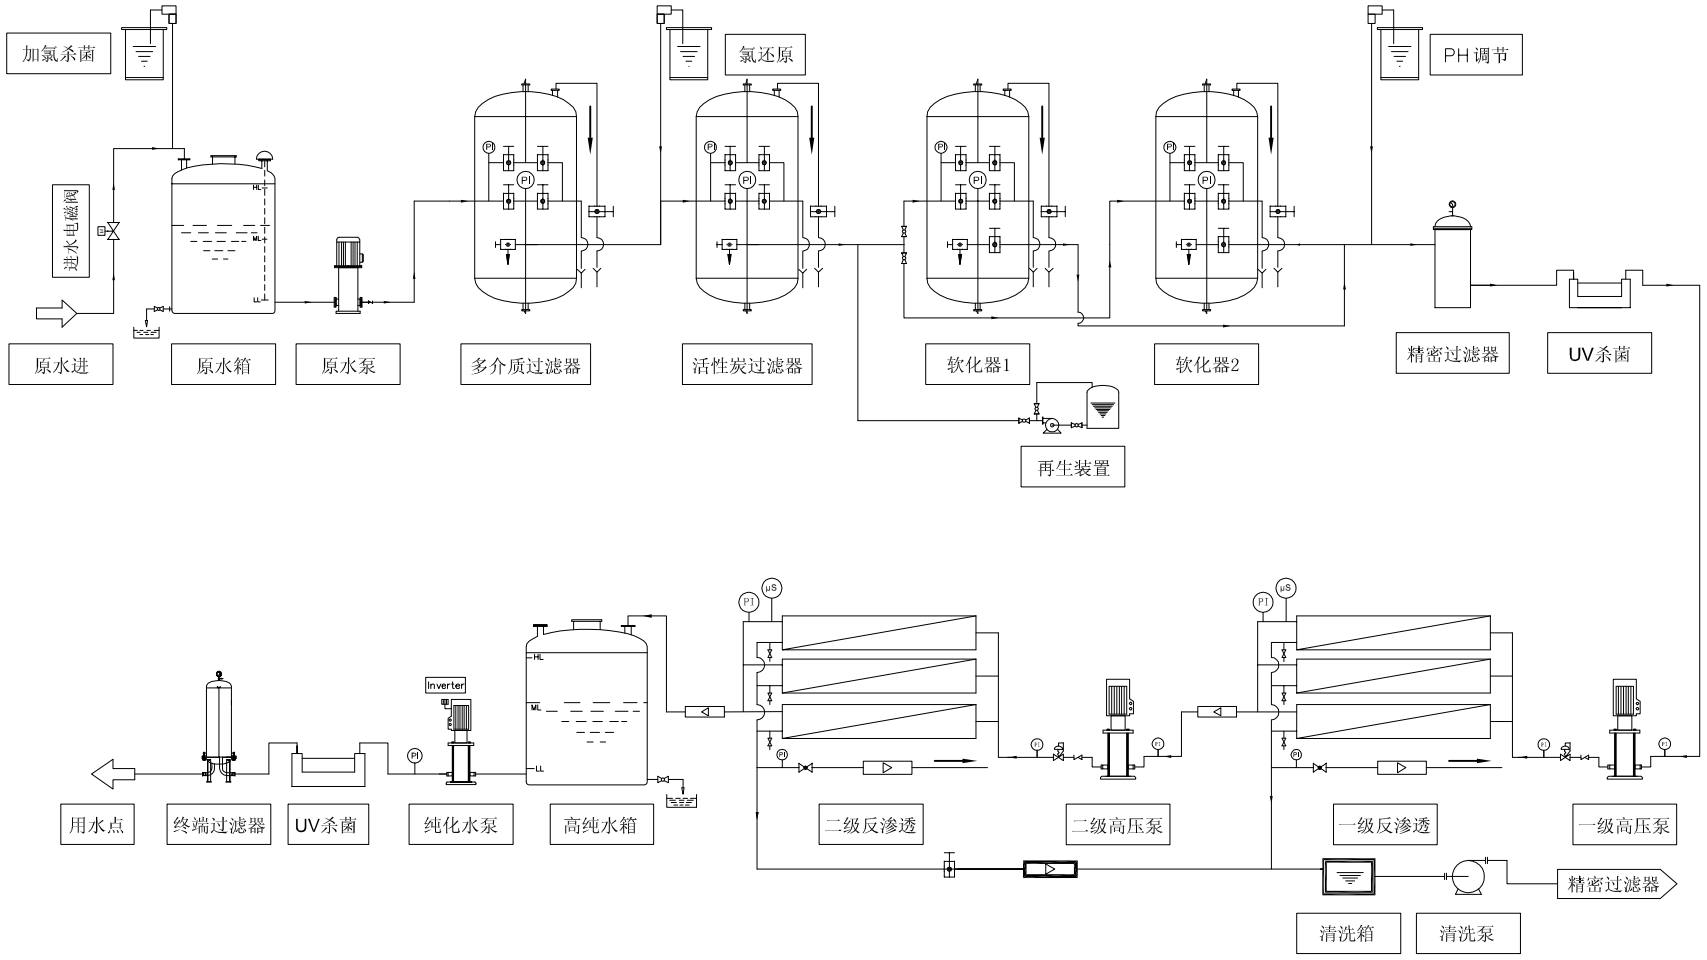

二级反渗透纯化水设备管道流程图

液位计
手动蝶阀
手动隔膜阀
手动取样阀
流量计
PI 压力表
μS 电导率仪
pH PH仪
排放
止回阀
压力调节阀
电磁阀

二级反渗透管道流程图

设计	
画图	
校对	
编号	
日期	

备注
一级RO前 : SS 304
二级RO后 : SS 316L